

NOVA VERSÃO PE-INTEGRADO - VERSÃO 4.17

Pacote NLLC: prioridade 00

Resumo das alterações

Data de disponibilização: 24/02/2023

- a) Novos prazos mínimos para envio de propostas;
- b) Configuração dos novos modos de disputa: aberto, fechado-aberto e aberto-fechado;
- c) Inclusão de critérios de desempate: Disputa final e Sorteio;
- d) Alterar tempo de auto-encerramento na disputa de lances de 30min para 15min;
- e) Alterar prazo de razão e contrarrazão recursal de 3 dias para 3 dias úteis.

Obs: O foco desse artigo é demonstrar o que foi alterado no sistema PEI módulo Licitações, relativo a lei 14.133/21. Os campos que não foram alterados não serão objeto desse documento.

1) Configurando um processo licitatório no PEI de acordo com NLL 14.133/2021

No PEI, ao configurar um processo licitatório dentro das regras da NLL, o **pregoeiro (agente de contratação)** deverá configurar o processo da seguinte forma:

Com o perfil de **pregoeiro (agente de contratação)** deverá acessar o sistema no módulo de Licitações através do seguinte caminho: Negociação/Licitação/Nova Licitação eletrônica. O sistema abrirá a tela de cadastro de pregão eletrônico da FIGURA 01.

Na aba de Dados gerais, o agente de contratação deverá selecionar os campos:

- **Modalidade:** Pregão eletrônico **OU** Concorrência eletrônica

- **Critério:** LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO - LEI FEDERAL 14.133/21 - DECRETO 54.142/22 **OU** LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - LEI FEDERAL 14.133/21 - DECRETO 54.142/22

No exemplo abaixo foi selecionada a modalidade Pregão eletrônico.

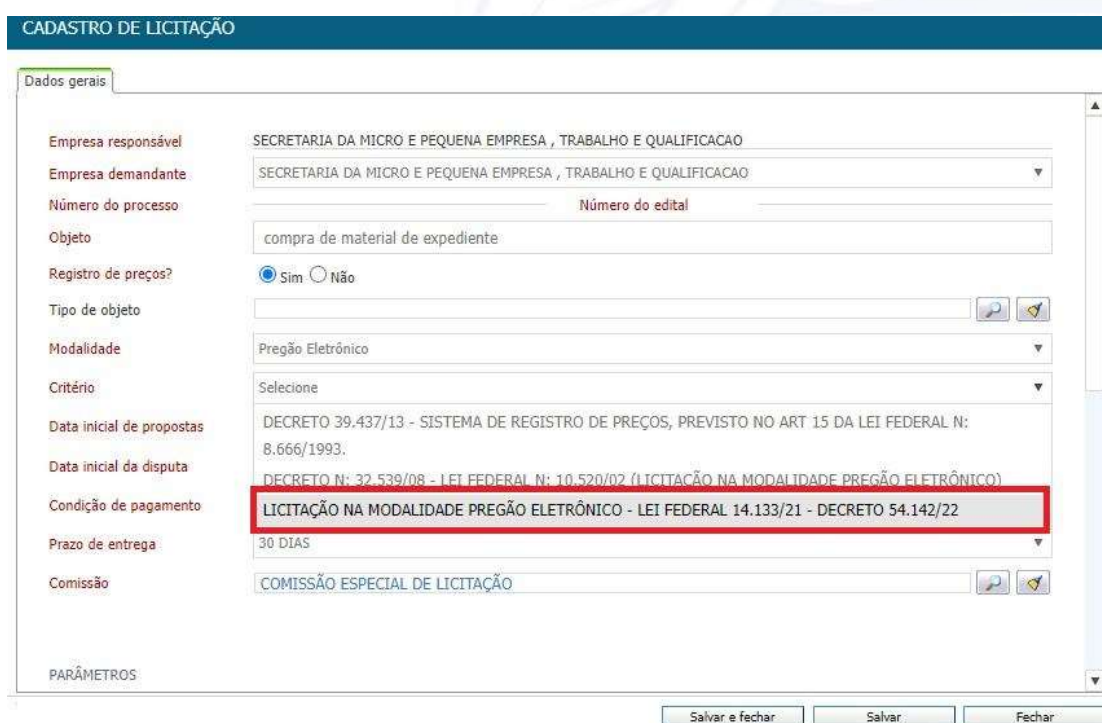


FIGURA 01: Tela de cadastro da licitação, Aba dados gerais: seleção de modalidade e critério

Na Aba Dados gerais também deverá ser informado pelo pregoeiro a “Data inicial de propostas”. O sistema preencherá, de forma automática, a “Data final de propostas” padrão com intervalo de 10 (dez) dias **úteis**.

CADASTRO DE LICITAÇÃO

Dados gerais

Empresa responsável	SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICACAO			
Empresa demandante	SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICACAO			
Número do processo	Número do edital			
Objeto	compra de material de expediente			
Registro de preços?	☒ Sim ☐ Não			
Tipo de objeto				
Modalidade	Pregão Eletrônico			
Critério	LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO - LEI FEDERAL 14.133/21 - DECRETO 54.142/22			
Data inicial de propostas	12/07/2023 11:30		Data final de propostas	26/07/2023 11:30
Data inicial da disputa	26/07/2023 11:30			
Condição de pagamento	CONFORME EDITAL			
Prazo de entrega	30 DIAS			
Comissão	COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO			

PARÂMETROS

Salvar e fechar Salvar Fechar

FIGURA 02: Tela de cadastro da licitação, Aba dados gerais: configuração da “Data inicial de propostas”, “Data final de propostas” e “Data inicial de disputa”

Lembrando: O campo “Data final de propostas” está parametrizado para ser preenchido automaticamente pelo sistema com um prazo de 10 dias úteis em relação à “Data inicial de propostas” inserida. Porém a “Data final de propostas” pode ser alterada pelo pregoeiro, para mais ou para menos de 10 dias úteis, de acordo com os prazos previstos na lei 14.133/21.

- **Modo de disputa:** Aberto **OU** Aberto-fechado **OU** Fechado-aberto

Ainda na Aba Dados gerais do cadastro de licitação, o **pregoeiro (agente de contratação)** deverá selecionar o modo de disputa de acordo com o definido no Edital.

CADASTRO DE LICITAÇÃO

Dados gerais | Itens | Convidados | Documentos do processo | Comissão | Documentos padrão | Observação | Auditoria

PARÂMETROS

Estilo: ☐ Normal ☒ Ranking

Tipo de avaliação: Menor preço

Moeda: Real

Permitir lance na disputa: Melhor que o último lance do fornecedor

Modelo do item: Não

Anexo da proposta: Não

Itens por página: Sem paginação

Valor de referência: ☒ Sim ☐ Não

Somente MEIs, MEs e EPPs: ☐ Sim ☒ Não

Chat aberto: ☒ Sim ☐ Não

Necessita autorização: ☐ Sim ☒ Não

Utiliza verba federal: ☐ Sim ☒ Não

Tipo do processo: Nacional

Casas decimais: 4

Marca do item: Obrigatório

Procedência do item: Não

Proposta ajustada e Documentos de habilitação: Obrigatório

Modo de disputa: **Selecione**

Selecione

Aberto

Aberto-fechado

Fechado-aberto

PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA

Configuração: Disputa com prorrogação automática

Tempo mínimo da disputa (min.): 15

Prorrogação automática (min.): 2

Prorrogar por (min.): 2

Parecer Salvar e fechar Salvar Fechar

FIGURA 03: Tela de cadastro da licitação, Aba dados gerais: configuração do modo de disputa

- Quando o “Modo de disputa” selecionado for “Aberto” ou “Fechado-aberto”, o campo “Configuração” será marcado automaticamente com a opção “Disputa com prorrogação automática”;
- Quando o “Modo de disputa” selecionado for do tipo “Aberto-fechado” o campo “Configuração” será marcado automaticamente com a opção “Auto-encerramento”.

Ao finalizar o preenchimento de todos os campos obrigatórios do Cadastro do processo licitatório, no momento em que o perfil **Pregoeiro (agente de contratação)** for realizar o agendamento da licitação eletrônica, deverá clicar no botão “Agendar”. O sistema exibirá a tela de mensagem de confirmação. Ao clicar na opção “sim” o processo licitatório será agendado, caso clique “não” o sistema manterá o processo “Em configuração”. A mensagem trará a informação:

 **AGENDAMENTO**

ATENÇÃO:

Prazo mínimo: pregão eletrônico - Decreto estadual 32.539/08 Art. 17 § 4º:

8 dias úteis

Prazos mínimos: pregão e concorrência eletrônica Decreto estadual 54.142/22:

8 dias úteis: para os objetos do art. 15 I
10 dias úteis: para os objetos art. 15 II
25 dias úteis: para os objetos art. 15 III
60 dias úteis: para os objetos art. 15 VI
35 dias úteis: para os objetos art. 15 V

Deseja agendar o processo?

☐ Selecione para configurar o agendamento.

FIGURA 03: Tela de Agendamento de licitação, com texto alerta para verificação dos prazos mínimos para início de envio de Propostas.


Ao confirmar o agendamento do processo licitatório eletrônico, o sistema seguirá o fluxo de acordo com o seu modo de disputa selecionado. A seguir, o detalhamento do comportamento de cada modo de disputa: Aberto, Fechado-aberto e Aberto-fechado.

2) Etapa de Disputa de lances de acordo com NLL 14.133/2021

a) Modo ABERTO:

Fase de envio de propostas:

- Todas as propostas enviadas pelos licitantes na fase de proposta participam da fase de disputa de lances.

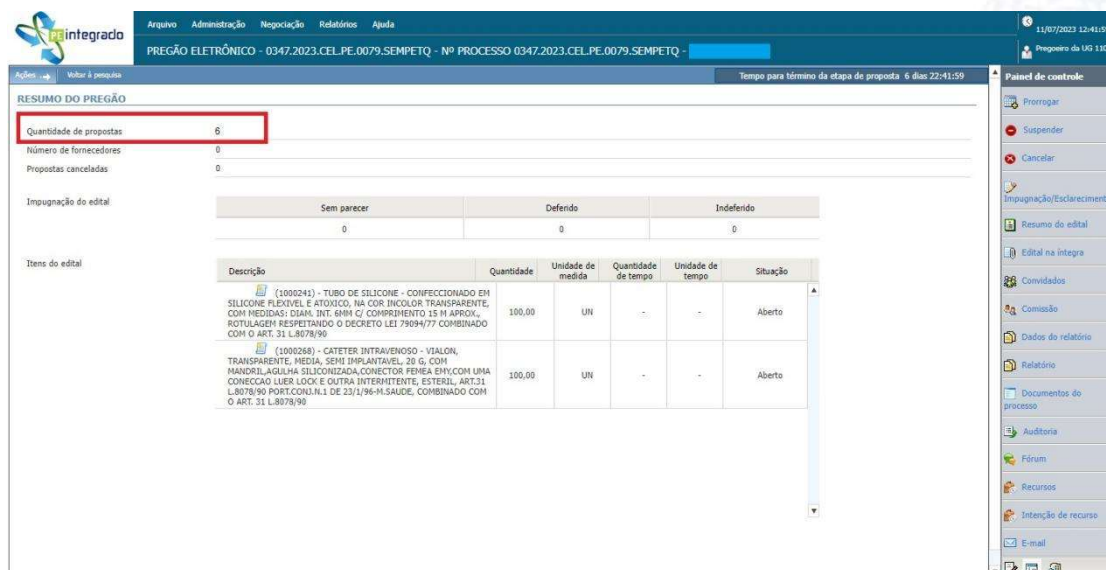

RESUMO DO PREGÃO

Quantidade de propostas: **6**

Número de fornecedores: 0

Propostas canceladas: 0

Impugnação do edital:

Sem parecer	Defendido	Indefendido
0	0	0

Itens do edital:


Descrição	Quantidade	Unidade de medida	Quantidade de tempo	Unidade de tempo	Situação
(1000243) - TUBO DE SILICONE - CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXIVEL E ATÓXICO, NA COR INCOLOR TRANSPARENTE, COM MEDIDAS: DIAM. INT. 6MM C/ COMPRIMENTO 15 M APROX., ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 7909/77 COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90	100,00	UN	-	-	Aberto
(1000268) - CATETER INTRAVENOSO - VIALON, TRANSPARENTE, MEDIA, SEMI IMPLANTAVEL, 20 G, COM MANOBRIL, AGULHA SILICONIZADA, CONECTOR FEMEA 29110 COM UMA CONECCAO LUER LOCK E OUTRA INTERMITENTE, ESTERIL, ART.31 L.8078/90 PORT.COND.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE, COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90	100,00	UN	-	-	Aberto

FIGURA 04: Visão do pregoeiro (agente de contratação) da Tela da Fase de envio de Propostas pelos fornecedores

Conforme a imagem existem 6 propostas enviadas para o processo sendo assim após a abertura de propostas todas as propostas permanecem válidas e poderão participar da fase de disputas de lances.

Fase de Disputa de lances:

O usuário com perfil de **pregoeiro (agente de contratação)** selecionará o processo de pregão eletrônico que esteja na situação “em disputa de lance” e deverá acompanhar a disputa, o mesmo verá a coluna “Encerra em” que mostra o tempo da fase de disputa de lances.

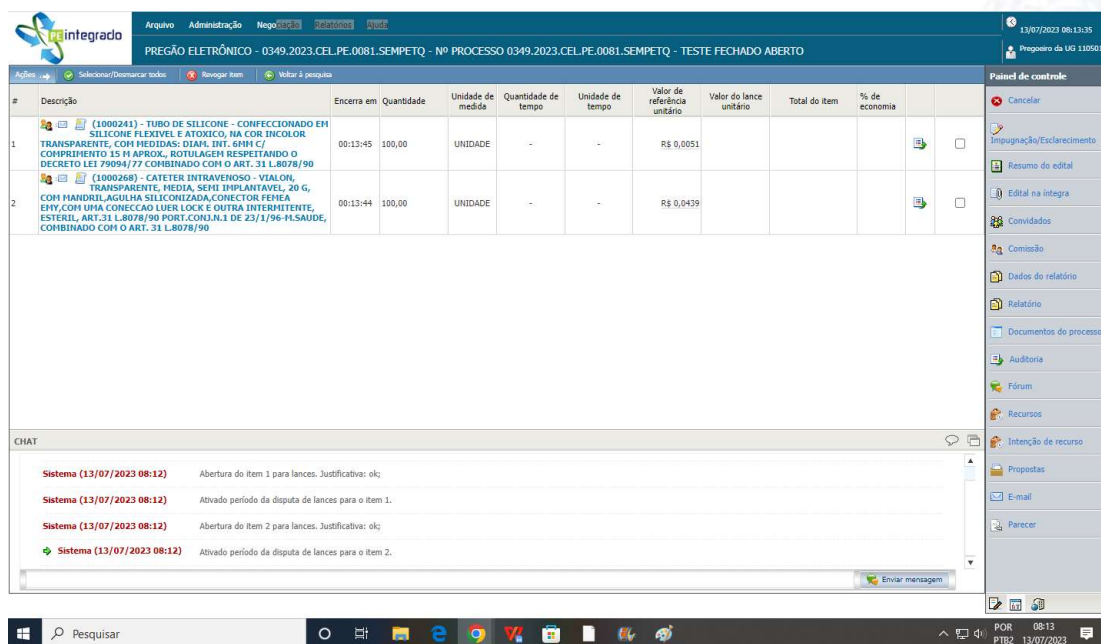

PREÇO ELETRÔNICO - 0349.2023.CEL.PE.0081.SEMPETQ - Nº PROCESSO 0349.2023.CEL.PE.0081.SEMPETQ - TESTE FECHADO ABERTO

#	Descrição	Encerra em	Quantidade	Unidade de medida	Quantidade de tempo	Unidade de tempo	Valor de referência unitário	Valor do lance unitário	Total do item	% de economia
1	(1000241) - TUBO DE SILICONE - CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXÍVEL E ATÓXICO, NA COR INCOLOR TRANSPARENTE, COM MEDIDAS: DIAM. INT. 6MM C/ COMPRIMENTO 15 M APROX., ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 9094/77 COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90	00:12:45	100,00	UNIDADE	-	-	R\$ 0,0051			
2	(1000268) - CATETER INTRAVENOSO - VIALON, TRANSPARENTE, MEDTA, SEMI IMPLANTAVEL, 20 G, COM HANDRIL, AGULHA SILICONIZADA, CONECTOR PEFEA EPTV, COM LIGA CONECCAO LUER LOCK E OUTRA INTERFERENTE, ESTERIL, ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-PLSAUDE, COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90	00:13:44	100,00	UNIDADE	-	-	R\$ 0,0439			

CHAT

Sistema (13/07/2023 08:12) Abertura do item 1 para lances. Justificativa: ok;

Sistema (13/07/2023 08:12) Ativado período da disputa de lances para o item 1.

Sistema (13/07/2023 08:12) Abertura do item 2 para lances. Justificativa: ok;

Sistema (13/07/2023 08:12) Ativado período da disputa de lances para o item 2.

FIGURA 05: Visão do pregoeiro (agente de contratação) da Tela da fase de Disputa de lances modo aberto

O usuário com perfil de **Fornecedor vendedor** selecionará o processo de pregão eletrônico que esteja na situação “em disputa de lance” e deverá enviar o lance para o item/lote do processo. O mesmo verá a coluna “Encerra em” que mostra o tempo da fase de disputa de lances.

PE integrado | Arquivo | Administração | Negociação | Contrato | Ajuda

PREGÃO ELETRÔNICO - 0315.2023.CEL.PE.0066.SEMPETQ - Nº PROCESSO 0315.2023.CEL.PE.0066.SEMPETQ - AQUISIÇÃO DE MATERIAL

#	Descrição	Encerra em	Quantidade	Unidade de medida	Quantidade de tempo	Unidade de tempo	Valor de referência unitário	Menor preço	Valor do lance unitário
1	(1000241) - TUBO DE SILICONE - CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXIVEL E ATOXICO, NA COR INCOLOR TRANSPARENT, COM MEDIDAS: DIAM. INT. 6MM C/ COMPRIMENTO 15 M APROX., ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90	00:12:17	100,00	UNIDADE	-	-	R\$ 0,0051	100,0000	R\$
2	(1000268) - CATETER INTRAVENOSO - VIALON, TRANSPARENT, HEDIA, SEMI IMPLANTAVEL, 20 G, COM HANDBILL, AGULHA SILICONIZADA, CONECTOR FEHEA EHY, COM UMA CONECCAO LUER LOCK E OUTRA INTERMITENTE, ESTERIL, ART.31 L.8078/90 PORT.CONJUN.1 DE 23/1/96-H.SAUDE, COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90	00:12:17	100,00	UNIDADE	-	-	R\$ 0,0439	100,0000	R\$
3	(1000390) - BANHO DE CALOR SECO - COM CAPACIDADE DE 30 MICROTUBOS DE 0,5 ML, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DE 100 GRAUS CELSIUS +/- 0,5 GRAUS CELSIUS, ALIMENTACAO: 110 W, ACOMPANHAR: BLOCO TERMICO SECO, INCLUI: MANUAIS, TREINAMENTO E GARANTIA	00:12:17	100,00	UNIDADE	-	-	R\$ 0,1317	100,0000	R\$
4	(1000241) - TUBO DE SILICONE - CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXIVEL E ATOXICO, NA COR INCOLOR TRANSPARENT, COM MEDIDAS: DIAM. INT. 6MM C/ COMPRIMENTO 15 M APROX., ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90	00:12:17	100,00	UNIDADE	-	-	R\$ 0,0051	100,0000	R\$
5	(1000268) - CATETER INTRAVENOSO - VIALON, TRANSPARENT, HEDIA, SEMI IMPLANTAVEL, 20 G, COM HANDBILL, AGULHA SILICONIZADA, CONECTOR FEHEA EHY, COM UMA CONECCAO LUER LOCK E OUTRA INTERMITENTE, ESTERIL, ART.31 L.8078/90 PORT.CONJUN.1 DE 23/1/96-H.SAUDE, COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90	00:12:17	100,00	UNIDADE	-	-	R\$ 0,0439	100,0000	R\$

CHAT

Sistema (11/07/2023 15:13) Abertura do item 5 para lances. Justificativa: ok;

Sistema (11/07/2023 15:13) Ativado periodo da disputa de lances para o item 5.

Sistema (11/07/2023 15:13) Abertura do item 6 para lances. Justificativa: ok;

Sistema (11/07/2023 15:13) Ativado periodo da disputa de lances para o item 6.

Panel de controle

- Impugnação/Esclarecimento
- Resumo do edital
- Edital na integra
- Comissão
- Relatório
- Documentos do processo
- Fórum
- Recursos
- Intenção de recurso

FIGURA 06: Visão do fornecedor da Tela da fase de Disputa de lances modo aberto

Durante a disputa haverá prorrogação automática sempre que for enviado algum lance nos últimos 2 minutos do prazo para finalizar a etapa de lances. A prorrogação automática será sempre de 2 minutos.

Arquivo | Administração | Negociação | Contrato | Ajuda

PREGÃO ELETRÔNICO - 0315.2023.CEL.PE.0066.SEMPETQ - Nº PROCESSO 0315.2023.CEL.PE.0066.SEMPETQ - AQUISIÇÃO DE MATERIAL

11/07/2023 15:27:10

260

Form. 418

Ações

Enviar lances

Valor à pesquisa

#	Descrição	Encerra em	Quantidade	Unidade de medida	Quantidade de tempo	Unidade de tempo	Valor de referência unitário	Menor preço	Lance compatível com a LC 123/06	Valor do lance unitário
1	(1000241) - TUBO DE SILICONE - CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXIVEL E ATOXICO, NA COR INCOLOR TRANSPARENT, COM MEDIDAS: DIAM. INT. 6MM C/ COMPRIMENTO 15 M APROX., ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90	00:02:53	100,00	UNIDADE	-	-	R\$ 0,0051	R\$ 99,0000	R\$	
2	(1000268) - CATETER INTRAVENOSO - VIALON, TRANSPARENT, HEDIA, SEMI IMPLANTAVEL, 20 G, COM HANDBILL, AGULHA SILICONIZADA, CONECTOR FEHEA EHY, COM UMA CONECCAO LUER LOCK E OUTRA INTERMITENTE, ESTERIL, ART.31 L.8078/90 PORT.CONJUN.1 DE 23/1/96-H.SAUDE, COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90	00:00:53	100,00	UNIDADE	-	-	R\$ 0,0439	100,0000	R\$	
3	(1000390) - BANHO DE CALOR SECO - COM CAPACIDADE DE 30 MICROTUBOS DE 0,5 ML, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DE 100 GRAUS CELSIUSE +/- 0,5 GRAUS CELSIUS, ALIMENTACAO: 110 W, ACOMPANHAR: BLOCO TERMICO SECO, INCLUI: MANUAIS, TREINAMENTO E GARANTIA	00:00:53	100,00	UNIDADE	-	-	R\$ 0,1317	100,0000	R\$	
4	(1000241) - TUBO DE SILICONE - CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXIVEL E ATOXICO, NA COR INCOLOR TRANSPARENT, COM MEDIDAS: DIAM. INT. 6MM C/ COMPRIMENTO 15 M APROX., ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90	00:00:54	100,00	UNIDADE	-	-	R\$ 0,0051	100,0000	R\$	
5	(1000268) - CATETER INTRAVENOSO - VIALON, TRANSPARENT, HEDIA, SEMI IMPLANTAVEL, 20 G, COM HANDBILL, AGULHA SILICONIZADA, CONECTOR FEHEA EHY, COM UMA CONECCAO LUER LOCK E OUTRA	00:00:53	100,00	UNIDADE	-	-	R\$ 0,0439	100,0000	R\$	

CHAT

Sistema (11/07/2023 15:13) Abertura do item 5 para lances. Justificativa: ok;

Sistema (11/07/2023 15:13) Ativado periodo da disputa de lances para o item 5.

Sistema (11/07/2023 15:13) Abertura do item 6 para lances. Justificativa: ok;

Sistema (11/07/2023 15:13) Ativado periodo da disputa de lances para o item 6.

Enviar mensagem

Panel de controle

Impugnação/Esclarecimento

Resumo do edital

Edital na integra

Comissão

Relatório

Documentos do processo

Fórum

Recursos

Intenção de recurso

FIGURA 07: Visão do fornecedor da Tela da fase de Disputa de lances modo aberto: prorrogação

FIGURA 07: Visão do fornecedor da Tela da fase de Disputa de lances modo aberto

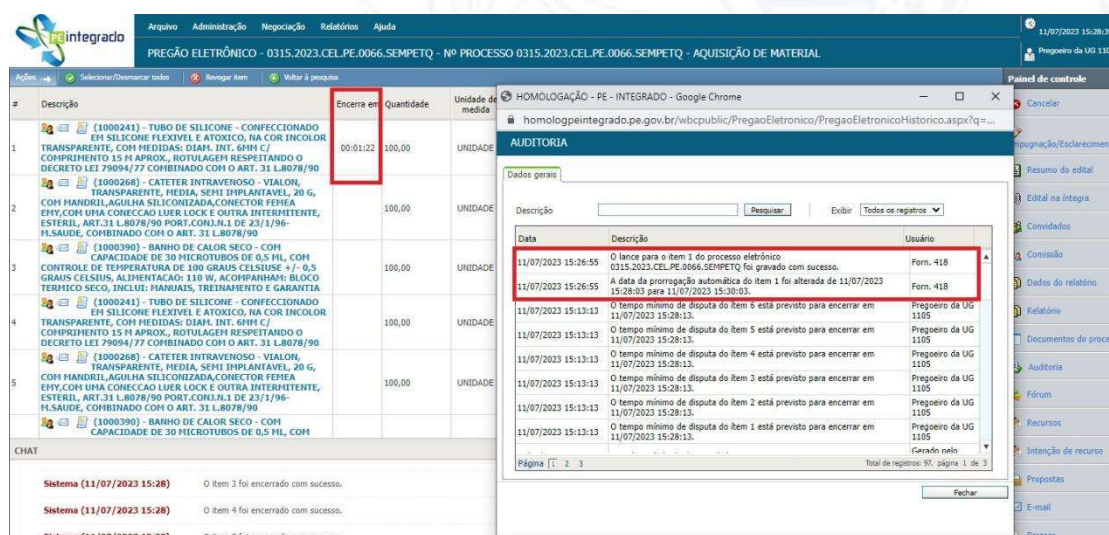


FIGURA 08: Visão do pregoeiro (agente de contratação) da Tela da fase de Disputa de lances modo aberto: prorrogação de 2 minutos se houver lance dos dois minutos finais para o fim da etapa de lances

A prorrogação do tempo de envio de lances é registrada na auditoria informando o novo término da fase de disputa para o item/lote, assim como os 2 novos minutos acrescido no campo “encerra em”. Após o tempo zerar os itens/lotos são encerrados automaticamente .


b) Modo FECHADO-ABERTO:

Fase de envio de propostas:

Na etapa “fechada”, do modo de disputa Fechado-aberto será na fase de envio de propostas iniciais. Quando o pregoeiro (agente de contratação) abrir as propostas enviadas pelos fornecedores, o sistema irá:

- ★ Identificar a proposta classificada em 1ª lugar e todas as demais propostas que estiverem com valores superiores em até 10% em relação ao valor da 1ª classificada.
- ★ Se não for atingido o mínimo de 3 propostas classificadas na condição acima, o sistema irá classificar a melhor proposta e as seguintes melhores propostas, limitando ao máximo de 03 propostas classificadas para a próxima etapa de disputa “Aberta”.

Obs: se dentro do limite de 3 propostas máximas houver propostas empatadas, a quantidade de propostas poderá ser superior a 3 propostas classificadas.

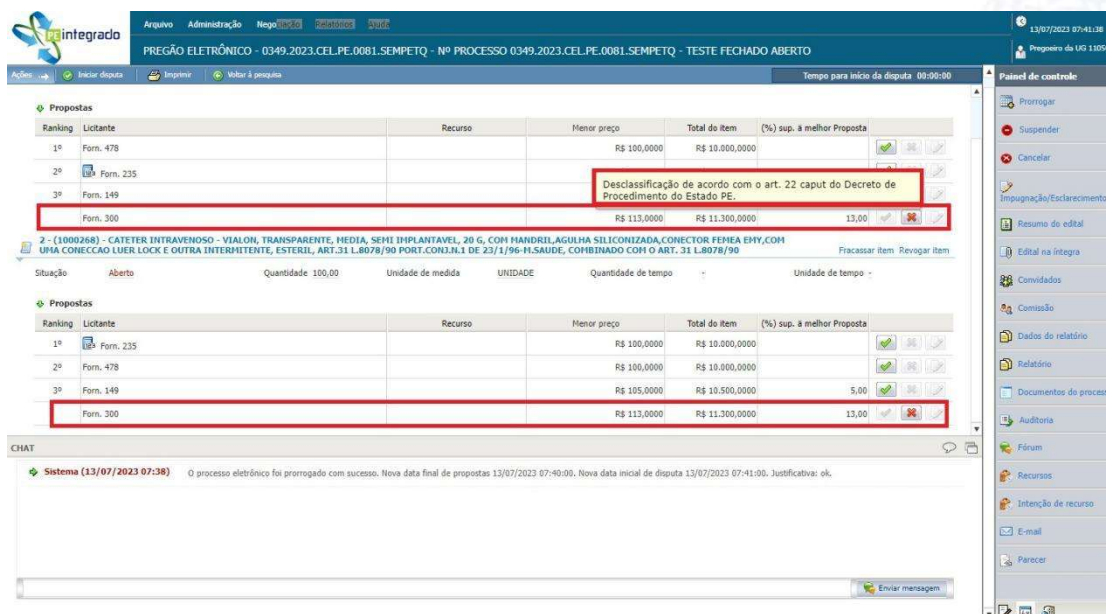

PREGÃO ELETRÔNICO - 0349.2023.CEL.PE.0081.SEMPETQ - Nº PROCESSO 0349.2023.CEL.PE.0081.SEMPETQ - TESTE FECHADO ABERTO

Tempo para início da disputa: 09:00:00

Propostas

Ranking	Licitante	Recurso	Menor preço	Total do item	(%) sup. à melhor Proposta
1º	Form. 478		R\$ 100,0000	R\$ 10.000,0000	
2º	Form. 235		R\$ 100,0000	R\$ 10.000,0000	
3º	Form. 149		R\$ 105,0000	R\$ 10.500,0000	5,00
	Form. 300		R\$ 113,0000	R\$ 11.300,0000	13,00

Desclassificação de acordo com o art. 22 caput do Decreto de Procedimento do Estado PE.

2 - (1000268) - CATETER INTRAVENOSO - VIALOM, TRANSPARENTE, HEDIA, SEMI IMPLANTAVEL, 20 G, COM HANDRIL, AGULHA SILICONIZADA, CONECTOR FEMEA EHY, COM UMA CONECCAO LUER LOCK E OUTRA INTERMITENTE, ESTERIL, ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.NL1 DE 23/1/96-H.SAUDE, COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90

Situação: Aberto

Quantidade: 100,00

Unidade de medida: UNIDADE

Quantidade de tempo: -

Unidade de tempo: -

CHAT

Sistema (13/07/2023 07:38) O processo eletrônico foi prorrogado com sucesso. Nova data final de propostas 13/07/2023 07:40:00. Nova data inicial de disputa 13/07/2023 07:41:00. Justificativa: ok.

Enviar mensagem

Painel de controle

- Prorrogar
- Suspender
- Cancelar
- Impugnação/Escarcimento
- Resumo do edital
- Edital na íntegra
- Convitados
- Comissão
- Dados do relatório
- Relatório
- Documentos do processo
- Auditoria
- Fórum
- Recursos
- Intenção de recurso
- E-mail
- Parâmetros


FIGURA 09: Visão do pregoeiro (agente de contratação) da Tela da fase de Propostas após abertura das propostas enviadas pelos fornecedores.

Na figura 09 é possível verificar a existência de 4 propostas, havendo uma proposta acima da margem do 10%. Na coluna “(%) sup. à melhor Proposta” é possível identificar as propostas enviadas pelos fornecedores que superaram a margem de 10% em relação à melhor proposta enviada. Na fase “fechada” desse modo de disputa Fechado-aberto, o sistema desclassificará as propostas acima de 10% antes de seguir para a fase aberta desse modo de disputa.

Fase Aberta do Modo de disputa Fechado-aberto: Disputa de lances:

Na fase de disputa de lances (fase aberto) todas as propostas classificadas na etapa FECHADO (fase de proposta) participarão da etapa de lances. A fase de disputa de lances acontecerá da seguinte forma:

- ★ Etapa de envio de lances tem a duração de 15 minutos;
- ★ haverá prorrogação automática sempre que houver lance nos últimos 2 minutos do prazo para finalizar a etapa de lances;
- ★ A prorrogação automática será sempre de 2 minutos.

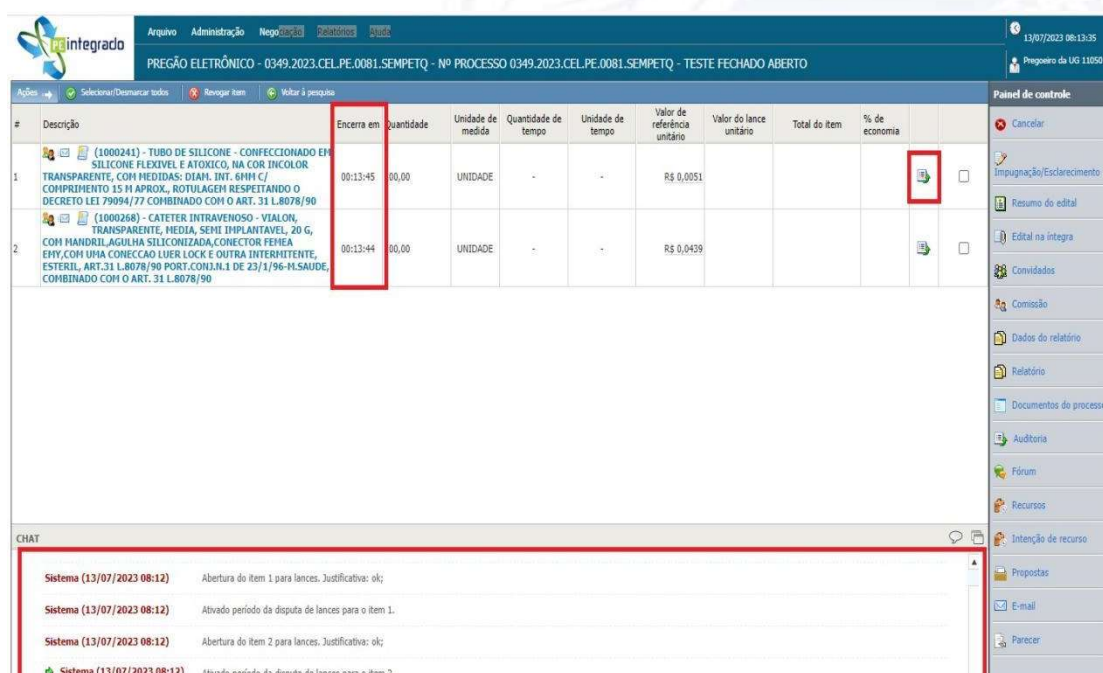


#	Descrição	Encerra em	quantidade	Unidade de medida	Quantidade de tempo	Unidade de tempo	Valor de referência unitário	Valor do lance unitário	Total do item	% de economia
1	(1000241) - TUBO DE SILICONE - CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXIVEL E ATÓXICO, NA COR INCOLOR TRANSPARENTE, COM MEDIDAS: DIAM. INT. 6MM C/ COMPRIMENTO 55 M APROX., ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90	00:13:45	00,00	UNIDADE	-	-	R\$ 0,0051			
2	(1000268) - CATETER INTRAVENOSO - VIALON, TRANSPARENTE, MEDIA, SEMI IMPLANTAVEL, 20 G, COM PANDRIL AGULHA SILICONIZADA, CONECTOR FEHEA EHY, COM UPA CONECCAO LUER LOCK E OUTRA INTERMITENTE, ESTERIL, ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.NL1 DE 23/1/96-M-SAÚDE, COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90	00:13:44	00,00	UNIDADE	-	-	R\$ 0,0439			

FIGURA 10: Visão do pregoeiro (agente de contratação) da Tela da fase de Disputa de lances do modo fechado-aberto (na fase aberta):

O usuário com perfil de **pregoeiro (agente de contratação)** selecionará o processo de pregão eletrônico que esteja na situação “em disputa de lance” e deverá acompanhar a disputa. Na tela da fase de disputas de lances, na coluna “encerra em”, o sistema mostra o tempo da fase de disputa de lances.

O usuário com perfil de **Fornecedor vendedor** selecionará o processo de pregão eletrônico que esteja na situação “em disputa de lance” e deverá enviar o lance para o item/lote do

processo na tela de Disputa de lances. Será possível visualizar o tempo que resta para envio de lances na coluna “encerra em” que mostra o tempo da fase de disputa de lances.

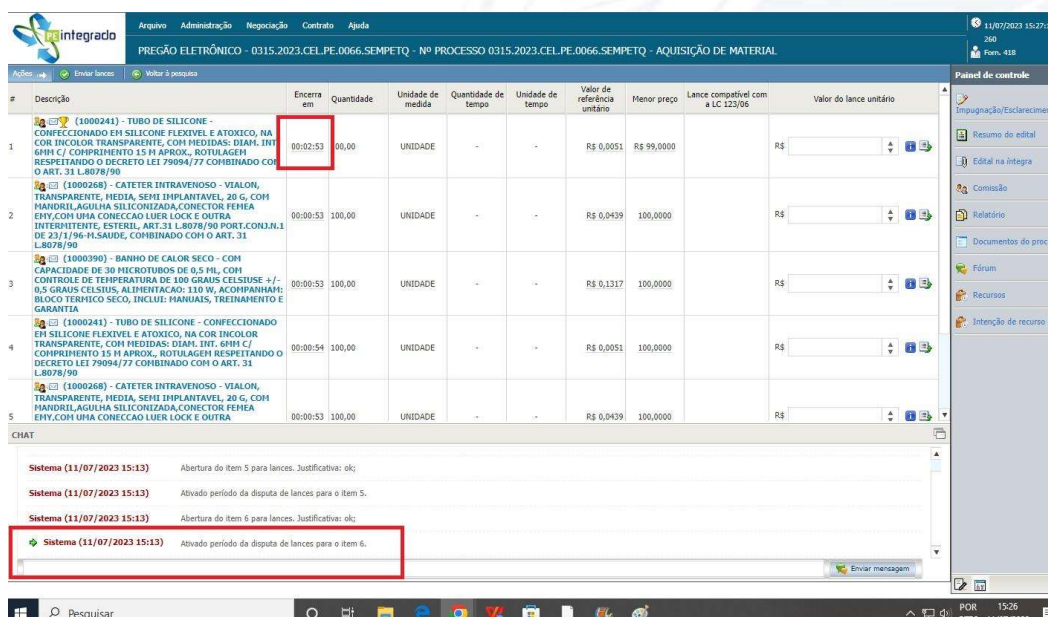

#	Descrição	Encerra em	Quantidade	Unidade de medida	Quantidade de tempo	Unidade de tempo	Valor de referência unitário	Menor preço	Lance competitivo com a LC 123/06	Valor do lance unitário
1	(1000241) - TUBO DE SILICONE - CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXIVEL E ATOXICO, NA COR INCOLOR TRANSPARENTE, COM MEDIDAS: DIAM. INT. 6MM C/ COMPRIMENTO 15 H APROX., ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90	00:02:53	00,00	UNIDADE	-	-	R\$ 0,0051	R\$ 99,0000		R\$
2	(1000268) - CATETER INTRAVENOSO - VIALON, TRANSPARENTE, MEDIA, SEMI IMPLANTAVEL, 20 G, COM MANDRIL, AGULHA SILICONIZADA, CONECTOR FEMEA EHY, COM UHA CONECCAO LUER LOCK E OUTRA INTERMITENTE, ESTERIL, ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.NL.1 DE 23/3/96-H.SAUDE, COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90	00:00:53	100,00	UNIDADE	-	-	R\$ 0,0439	100,0000		R\$
3	(1000390) - BANHO DE CALOR SECO - COM CAPACIDADE DE 30 MICROTUBOS DE 0,5 ML, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DE 100 GRAUS CELSIUS +/- 0,5 GRAUS CELSIUS, ALIMENTACAO: 110 W, ACOMPANHAR BLOCO TERMICO SECO, INCLUI: MANUAIS, TREINAMENTO E GARANTIA	00:00:53	100,00	UNIDADE	-	-	R\$ 0,1317	100,0000		R\$
4	(1000241) - TUBO DE SILICONE - CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXIVEL E ATOXICO, NA COR INCOLOR TRANSPARENTE, COM MEDIDAS: DIAM. INT. 6MM C/ COMPRIMENTO 15 H APROX., ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90	00:00:54	100,00	UNIDADE	-	-	R\$ 0,0051	100,0000		R\$
5	(1000268) - CATETER INTRAVENOSO - VIALON, TRANSPARENTE, MEDIA, SEMI IMPLANTAVEL, 20 G, COM MANDRIL, AGULHA SILICONIZADA, CONECTOR FEMEA EHY, COM UHA CONECCAO LUER LOCK E OUTRA	00:00:53	100,00	UNIDADE	-	-	R\$ 0,0439	100,0000		R\$

CHAT

Sistema (11/07/2023 15:13) Abertura do item 5 para lances. Justificativa: ok;

Sistema (11/07/2023 15:13) Ativado período da disputa de lances para o item 5.

Sistema (11/07/2023 15:13) Abertura do item 6 para lances. Justificativa: ok;

Sistema (11/07/2023 15:13) Ativado período da disputa de lances para o item 6.

PE integrado | Arquivo | Administração | Negociação | Contrato | Ajuda

PREGÃO ELETRÔNICO - 0315.2023.CEL.PE.0066.SEMPETQ - Nº PROCESSO 0315.2023.CEL.PE.0066.SEMPETQ - AQUISIÇÃO DE MATERIAL

11/07/2023 15:15:46 | 260 | Fom. 418

#	Descrição	Encerra em	Quantidade	Unidade de medida	Quantidade de tempo	Unidade de tempo	Valor de referência unitário	Menor preço	Valor do lance unitário
1	(1000241) - TUBO DE SILICONE - CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXIVEL E ATOXICO, NA COR INCOLOR TRANSPARENT, COM MEDIDAS: DIAM. INT. 6MM C/ COMPRIMENTO 15 M APROX., ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90	00:12:17	100,00	UNIDADE	-	-	R\$ 0,0051	100,0000	R\$
2	(1000268) - CATETER INTRAVENOSO - VIALON, TRANSPARENTE, MEDIA, SEHI IMPLANTAVEL, 20 G, COM HANDEIL, AGULHA SILICONIZADA, CONECTOR FEHE EHY, COM UHA CONECCAO LUER LOCK E OUTRA INTERMITENTE, ESTERIL, ART.31 L.8078/90 PORT.COND.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE, COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90	00:12:17	100,00	UNIDADE	-	-	R\$ 0,0439	100,0000	R\$
3	(1000390) - BANHO DE CALOR SECO - COM CAPACIDADE DE 30 MICROTUBOS DE 0,5 ML, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DE 100 GRAUS CELSIUS +/- 0,5 GRAUS CELSIUS, ALIMENTACAO: 110 W, ACOMPANHAR: BLOCO TERMICO SECO, INCLUI: MANUAIS, TREINAMENTO E GARANTIA	00:12:17	100,00	UNIDADE	-	-	R\$ 0,1317	100,0000	R\$
4	(1000241) - TUBO DE SILICONE - CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXIVEL E ATOXICO, NA COR INCOLOR TRANSPARENT, COM MEDIDAS: DIAM. INT. 6MM C/ COMPRIMENTO 15 M APROX., ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90	00:12:17	100,00	UNIDADE	-	-	R\$ 0,0051	100,0000	R\$
5	(1000268) - CATETER INTRAVENOSO - VIALON, TRANSPARENTE, MEDIA, SEHI IMPLANTAVEL, 20 G, COM HANDEIL, AGULHA SILICONIZADA, CONECTOR FEHE EHY, COM UHA CONECCAO LUER LOCK E OUTRA INTERMITENTE, ESTERIL, ART.31 L.8078/90 PORT.COND.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE, COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90	00:12:17	100,00	UNIDADE	-	-	R\$ 0,0439	100,0000	R\$
	(1000390) - BANHO DE CALOR SECO - COM CAPACIDADE								

CHAT

Sistema (11/07/2023 15:13) Abertura do item 5 para lances. Justificativa: ok;

Sistema (11/07/2023 15:13) Abrevio periodo da disputa de lances para o item 5.

Sistema (11/07/2023 15:13) Abertura do item 6 para lances. Justificativa: ok;


Sistema (11/07/2023 15:13) Abrevio periodo da disputa de lances para o item 6.

Panel de controle:

- Integração/Esclarecimento
- Resumo do edital
- Edital na integra
- Comissão
- Relatório
- Documentos do processo
- Pirum
- Recursos
- Intenção de recurso

FIGURA 11: Visão do fornecedor da Tela da fase de Disputa de lances do modo fechado-aberto (na fase aberta)

Durante a disputa haverá prorrogação automática sempre que houver lance nos últimos 2 minutos do prazo para finalizar a etapa de lances. A prorrogação automática será de 2 minutos.

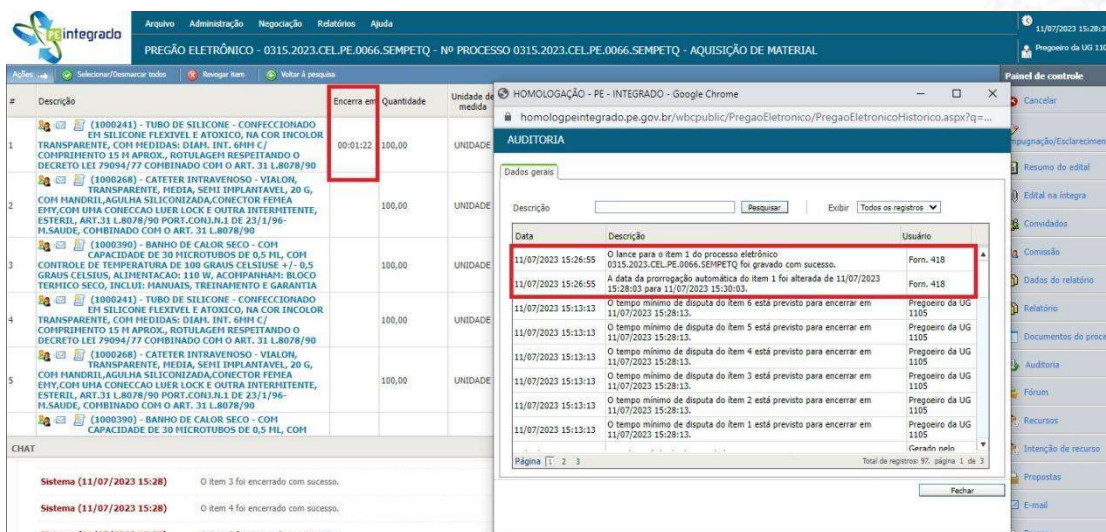

The screenshot shows the 'PREGÃO ELETRÔNICO - 0315.2023.CEL.PE.0066.SEMPETQ - Nº PROCESSO 0315.2023.CEL.PE.0066.SEMPETQ - AQUISIÇÃO DE MATERIAL' interface. The main table lists items with descriptions, quantities, and units. A red box highlights the 'Encerra em' column, showing a date and time. An 'AUDITORIA' window is open, displaying a log of system actions, including item cancellations and time extensions. The log entries show the system automatically extending the bidding time for various items.

FIGURA 11: Visão do pregoeiro (agente de contratação) da Tela da fase de Disputa de lances do modo fechado-aberto (na fase aberta)

A prorrogação do tempo de envio de lances é registrada na auditoria informando o novo término da fase de disputa para o item/lote, assim como os 2 novos minutos acrescido no campo "encerra em". Após o tempo zerar os itens/lotos são encerrados automaticamente.


c) Modo ABERTO-FECHADO:

Fase de envio de propostas:

No modo de disputa aberto-fechado a etapa ABERTO será realizada da seguinte forma:

- ★ Todas as propostas enviadas pelos licitantes na fase de proposta participam da etapa de disputa lances;

- ★ A etapa de lances tem a duração de 15 minutos;
- ★ Após finalizados os 15 minutos iniciais, automaticamente, o sistema fará a prorrogação automática e aleatória de no máximo 15 minutos.

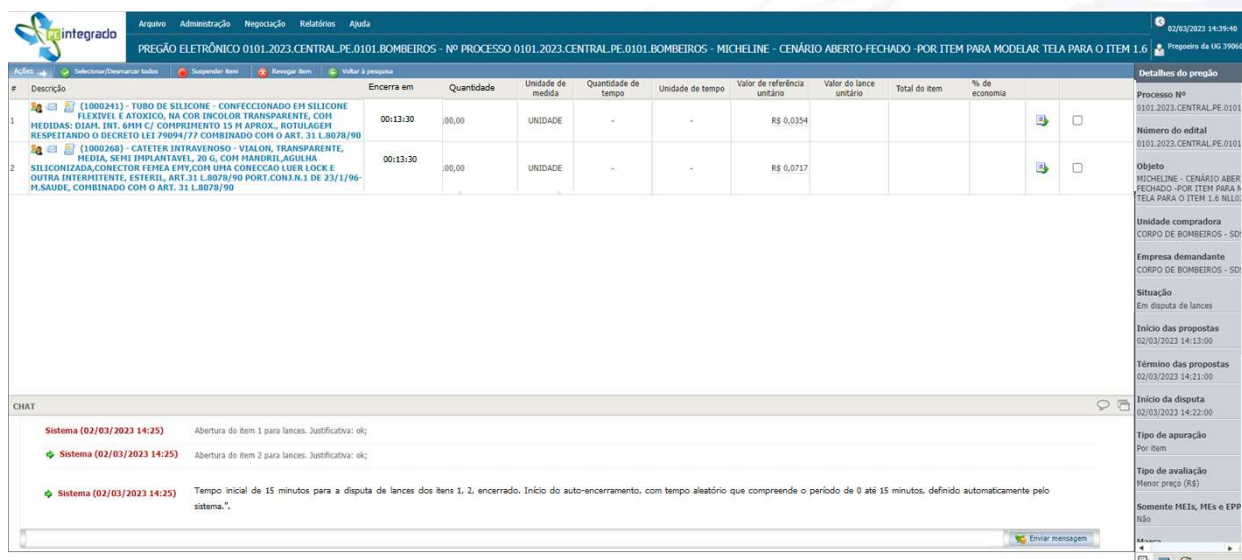


#	Descrição	Encerra em	Quantidade	Unidade de medida	Quantidade de tempo	Unidade de tempo	Valor de referência unitário	Valor do lance unitário	Total do item	% de economia		
1	(1000241) - TUBO DE SILICONE - CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXÍVEL E ATÓXICO, NA COR INCOLOR TRANSPARENTE, COM MEDIDAS: DIAM. INT. 6MM C/ COMPRIMENTO 15 M APROX., ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90	00:13:30	00,00	UNIDADE	-	-	R\$ 0,0354				☐	
2	(1000268) - CATETER INTRAVENOSO - VIALON, TRANSPARENTE, MEDIA, SEMI IMPLANTÁVEL, 20 G, COM MANDRIL, AGULHA SILICONIZADA, CONECTOR FIBRA EPT, COM UMA CONECAÇÃO LUER LOCK E OUTRA INTERMITENTE, ESTÉRIL, ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-PLSAUDE, COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90	00:13:30	00,00	UNIDADE	-	-	R\$ 0,0717				☐	

CHAT	
Sistema (02/03/2023 14:25)	Abertura do item 1 para lances. Justificativa: ok;
Sistema (02/03/2023 14:25)	Abertura do item 2 para lances. Justificativa: ok;
Sistema (02/03/2023 14:25)	Tempo inicial de 15 minutos para a disputa de lances dos itens 1, 2, encerrado. Início do auto-encerramento, com tempo aleatório que compreende o período de 0 até 15 minutos, definido automaticamente pelo sistema.

Detalhes do prego	
Processo Nº	0101.2023.CENTRAL.PE.0101
Número do edital	0101.2023.CENTRAL.PE.0101
Objeto	MICHELINE - CENÁRIO ABERTO-FECHADO - POR ITEM PARA MODELAR TELA PARA O ITEM 1.6
Unidade compradora	CORPO DE BOMBEIROS - SD
Empresa demandante	CORPO DE BOMBEIROS - SD
Situação	Em disputa de lances
Início das propostas	02/03/2023 14:13:00
Término das propostas	02/03/2023 14:21:00
Início da disputa	02/03/2023 14:22:00
Tipo de apuração	Por item
Tipo de avaliação	Menor preço (R\$)
Somente MEIs, MEs e EPP	Não

FIGURA 12: Visão do pregoeiro (agente de contratação) na Tela da fase de Disputa de lances do modo aberto-fechado (na fase aberta)

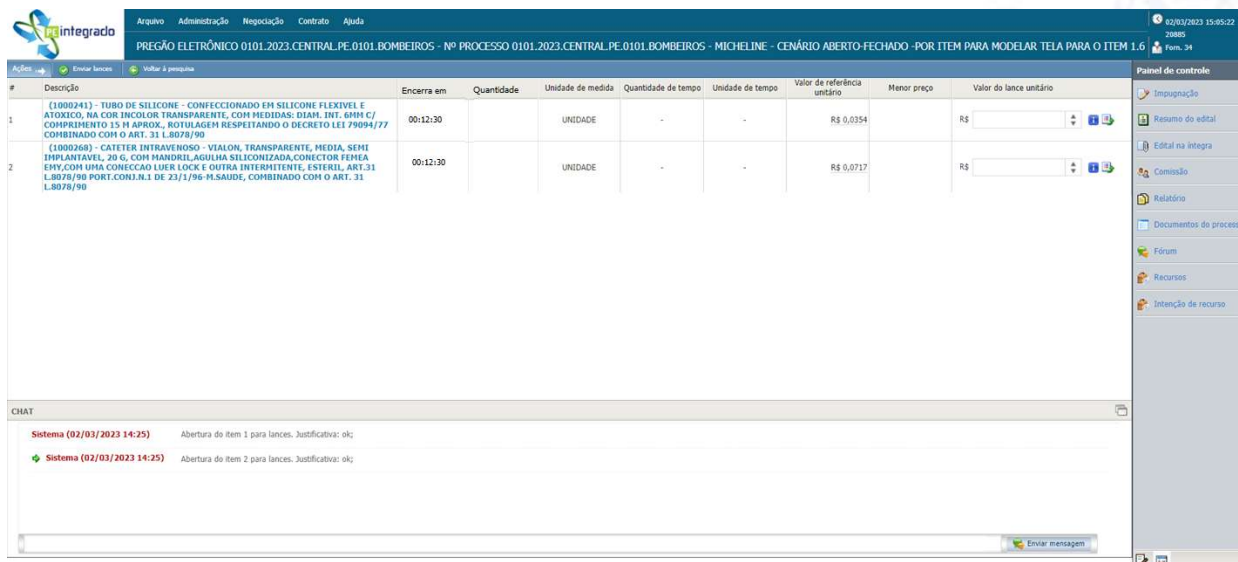

The screenshot shows the 'PE integrado' system interface. At the top, there's a navigation bar with 'Arquivo', 'Administração', 'Negociação', 'Contrato', and 'Ajuda'. Below it, a header bar displays the process number '0101.2023.CENTRAL.PE.0101.BOMBEIROS' and the user 'MICHELINE'. The main area is a table with columns for item number, description, closing time, quantity, unit of measure, and unit price. Two items are listed: a silicone tube and a catheter. To the right is a 'Painel de controle' (Control Panel) with links for 'Impugnação', 'Resumo do edital', 'Edital na íntegra', 'Comissão', 'Relatório', 'Documentos do processo', 'Fórum', 'Recursos', and 'Intenção de recurso'. At the bottom, a 'CHAT' section shows system messages about the opening of items 1 and 2 for bidding.

#	Descrição	Encerra em	Quantidade	Unidade de medida	Quantidade de tempo	Unidade de tempo	Valor de referência unitário	Menor preço	Valor do lance unitário
1	(1000241) - TUBO DE SILICONE - CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXIVEL E ATÓXICO, NA COR INCOLOR TRANSPARENTE, COM MEDIDAS: DIAM. INT. 6MM C/ COMPRIMENTO 15 M APROX. - ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90	00:12:30		UNIDADE	-	-	R\$ 0,0354		R\$
2	(1000268) - CATETER INTRAVENOSO - VIALON, TRANSPARENTE, MEDIA, SEME IMPLANTAVEL, 20 G, COM MANDELA, AGULHA SILICONIZADA, CONECTOR FEMEA EHV, COM UMA CONECCAO LUER LOCK E OUTRA INTERMITENTE, ESTERIL, ART. 31 L.8078/90 PORT. COM. R.1 DE 23/1/96 - R.SAÚDE, COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90	00:12:30		UNIDADE	-	-	R\$ 0,0717		R\$


CHAT

Sistema (02/03/2023 14:25) Abertura do item 1 para lances. Justificativa: ok;

Sistema (02/03/2023 14:25) Abertura do item 2 para lances. Justificativa: ok;

FIGURA 13: Visão do fornecedor na Tela da fase de Disputa de lances do modo aberto-fechado (na fase aberta)

Ao final do prazo de 15 minutos, o sistema automaticamente iniciará a contagem aleatória de até 15 minutos e realizará o registro no chat.

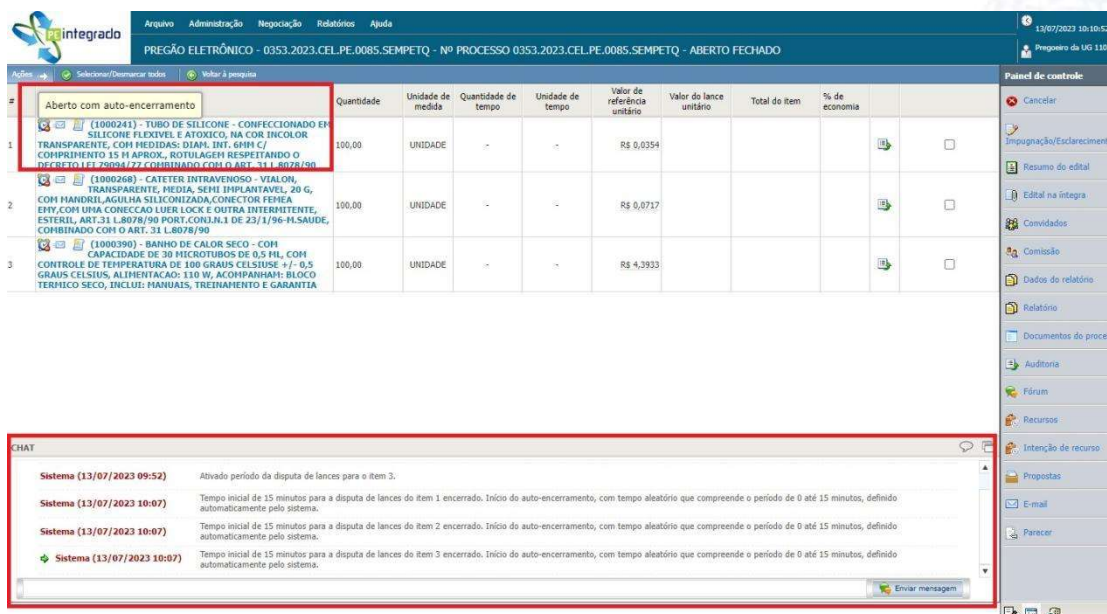

PREGÃO ELETRÔNICO - 0353.2023.CEL.PE.0085.SEMPETQ - Nº PROCESSO 0353.2023.CEL.PE.0085.SEMPETQ - ABERTO FECHADO

#	Descrição	Quantidade	Unidade de medida	Quantidade de tempo	Unidade de tempo	Valor de referência unitário	Valor do lance unitário	Total do item	% de economia
1	(1000241) - TUBO DE SILICONE - CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXÍVEL E ATOXICO, NA COR INCOLOR TRANSPARENT, COM RESIDUOS: DIAM. INT. 6MM C/ COMPRIMENTO 15 M APROX., ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO 112.2004/77 COMBINADO COM L. ART. 31 L. 8078/90	100,00	UNIDADE	-	-	R\$ 0,0354			
2	(1000268) - CATETER INTRAVENOSO - VIDRO, TRANSPARENTE, MEDIA, SEDE IMPLANTAVEL, 20 G, COM HANDEIL, AGULHA SILICONIZADA, CONECTOR FEHEA EHY, COM UMA CORRECAO USER LOCK E OUTRA INTERPRETANTE, ESTERIL, ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-H.SAUDE, COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90	100,00	UNIDADE	-	-	R\$ 0,0717			
3	(1000390) - BAINHO DE CALOR SECO - COM CAPACIDADE DE 30 MICROTUBOS DE 0,5 ML, COM CONTROLE DE TEMPERATURA DE 100 GRAUS CELSIUS +/- 0,5 GRAUS CELSIUS, ALIMENTACAO: 110 W, ACOPIANHARI: BLOCO TERMICO SECO, INCLUI: MANUAIS, TREINAMENTO E GARANTIA	100,00	UNIDADE	-	-	R\$ 4,3933			

CHAT

Sistema (13/07/2023 09:52) Ativado período da disputa de lances para o item 3.

Sistema (13/07/2023 10:07) Tempo inicial de 15 minutos para a disputa de lances do item 1 encerrado. Início do auto-encerramento, com tempo aleatório que compreende o período de 0 até 15 minutos, definido automaticamente pelo sistema.

Sistema (13/07/2023 10:07) Tempo inicial de 15 minutos para a disputa de lances do item 2 encerrado. Início do auto-encerramento, com tempo aleatório que compreende o período de 0 até 15 minutos, definido automaticamente pelo sistema.

Sistema (13/07/2023 10:07) Tempo inicial de 15 minutos para a disputa de lances do item 3 encerrado. Início do auto-encerramento, com tempo aleatório que compreende o período de 0 até 15 minutos, definido automaticamente pelo sistema.

Enviar mensagem


FIGURA 14: Visão do pregoeiro (agente de contratação) na Tela da fase de Disputa de lances do modo aberto-fechado (na fase aberta): sistema ativou o auto-encerramento

No modo de disputa “Aberto-fechado”, após a finalização do tempo do auto-encerramento na etapa da disputa de lance “aberto”, o pregoeiro (agente de contratação) deverá **selecionar e abrir o item/lote** para os licitantes que seguirem para a etapa **FECHADO** onde o sistema irá:

- ★ identificar o melhor lance e todos os demais lances que estiverem com valores superiores em até 10% em relação ao valor da 1ª classificada (melhor lance);
- ★ se não for atingido o mínimo de 3 lances classificados na condição acima, o sistema classifica o melhor lance e os seguintes melhores lances, limitando ao máximo de 03 lances classificados para a próxima etapa de lances sigilosos.
- ★ abrir a etapa de lances sigilosos que terá a duração de 5 minutos. Dentro do período de 5 minutos o fornecedor poderá dar vários lances sigilosos, sendo válido apenas o último valor registrado.

Então o sistema abrirá contagem de 5 minutos exibido na tela do processo para que os licitantes enviem lances **sigilosos**. Após 5 minutos o sistema deverá fechar o item/lote para

todos os licitantes e exibir os lances ofertados, desta forma será possível encerrar a etapa de disputa. Apenas no modo de disputa Aberto-fechado haverá lances sigilosos.

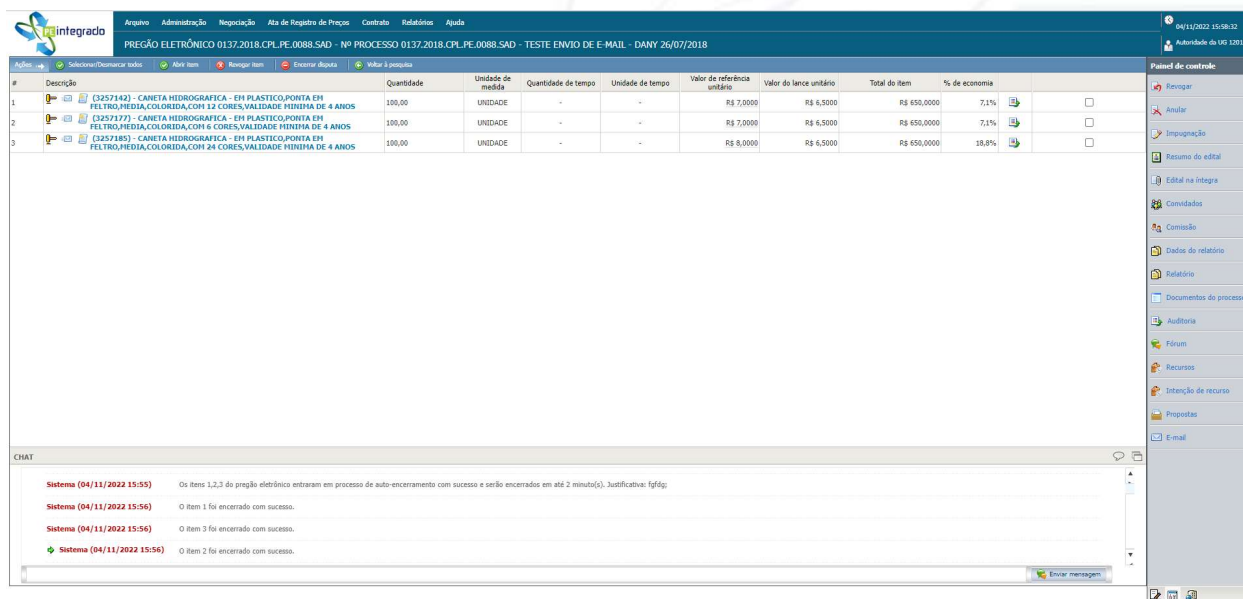

PE integrado | Arquivo | Administração | Negociação | Ata de Registro de Preços | Contrato | Relatórios | Ajuda

PREGÃO ELETRÔNICO 0137.2018.CPL/PE.0088.SAD - Nº PROCESSO 0137.2018.CPL/PE.0088.SAD - TESTE ENVIO DE E-MAIL - DATA 26/07/2018

04/11/2022 15:08:32 | Autoridade da UG 120101

#	Descrição	Quantidade	Unidade de medida	Quantidade de tempo	Unidade de tempo	Valor de referência unitário	Valor do lance unitário	Total do item	% de economia		
1	(3257142) - CANETA HIDROGRAFICA - EM PLASTICO,PONTA EM FELTRO,PEDIDA,COLORIDA,COM 12 CORES,VALIDADE MINIMA DE 4 ANOS	100,00	UNIDADE	-	-	R\$ 7,00000	R\$ 6,50000	R\$ 650,00000	7,1%		☐
2	(3257177) - CANETA HIDROGRAFICA - EM PLASTICO,PONTA EM FELTRO,PEDIDA,COLORIDA,COM 12 CORES,VALIDADE MINIMA DE 4 ANOS	100,00	UNIDADE	-	-	R\$ 7,00000	R\$ 6,50000	R\$ 650,00000	7,1%		☐
3	(3257183) - CANETA HIDROGRAFICA - EM PLASTICO,PONTA EM FELTRO,PEDIDA,COLORIDA,COM 24 CORES,VALIDADE MINIMA DE 4 ANOS	100,00	UNIDADE	-	-	R\$ 9,00000	R\$ 8,50000	R\$ 850,00000	18,8%		☐

CHAT

Sistema (04/11/2022 15:55) Os itens 1,2,3 do pregão eletrônico entraram em processo de auto-encerramento com sucesso e serão encerrados em até 2 minuto(s). Justificativa: lgf/dg

Sistema (04/11/2022 15:56) O item 1 foi encerrado com sucesso.


Sistema (04/11/2022 15:56) O item 3 foi encerrado com sucesso.

Sistema (04/11/2022 15:56) O item 2 foi encerrado com sucesso.

Painel de controle:

- Parar
- Anular
- Impugnação
- Resumo do edital
- Edital na íntegra
- Comissões
- Comissão
- Dados do relatório
- Relatório
- Documentos do processo
- Auditoria
- Fórum
- Recursos
- Intenção de recurso
- Propostas
- E-mail

FIGURA 15: Visão do pregoeiro (agente de contratação) na Tela da fase de Disputa de lances do modo aberto-fechado (na fase fechada): disputa sigilosa de 5 minutos

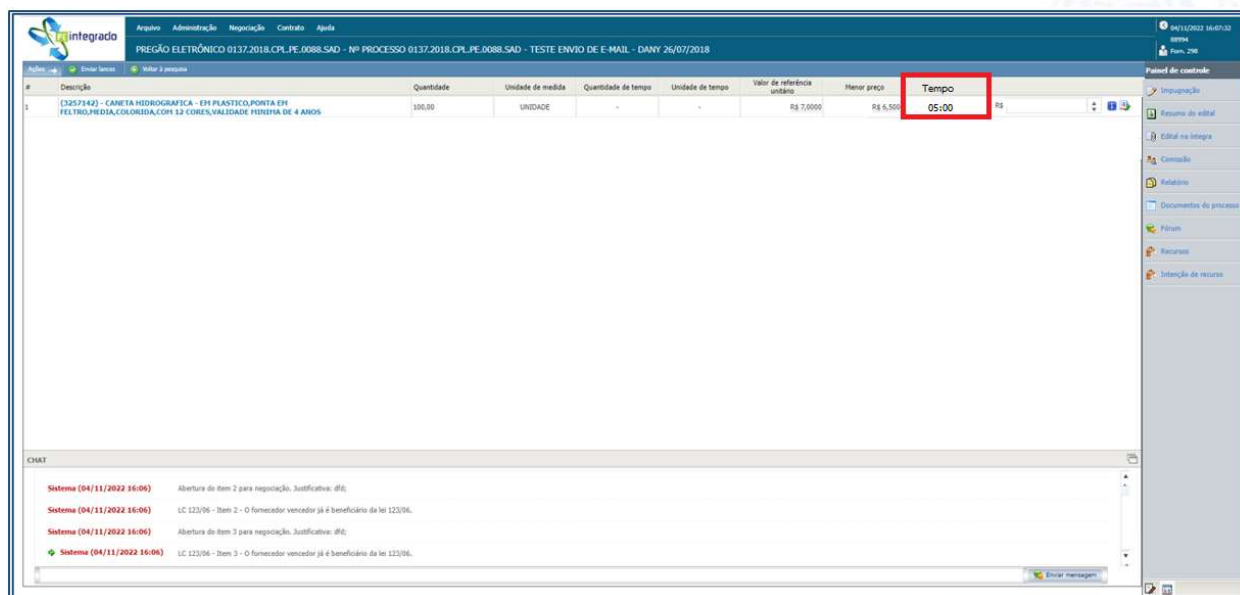


#	Descrição	Quantidade	Unidade de medida	Quantidade de tempo	Unidade de tempo	Valor de referência	Menor preço	Tempo
1	(1327242) - CANETA HIDROGRAFICA - EPI PLASTICO, PONTA EPI FELTRO, PREDIA, COLORIDA COM 12 CORES, VALEZADA FENDIDA DE 4 ANOS	100,00	UNIDADE	-	-	R\$ 7,00000	R\$ 6,50000	05:00

FIGURA 16: Visão dos fornecedores na Tela da fase de Disputa de lances do modo aberto-fechado (na fase fechada): disputa sigilosa de 5 minutos

3) Critérios de desempates da NLL 14.133/2021


A NLL trás a possibilidade de lances iguais nas disputas de lances sigilosos, surgindo a necessidade de criação de critérios de desempate. A chamada “**disputa final**” que se trata do envio de novos lances sigilosos pelos licitantes na etapa de negociação para que haja o desempate entre os classificados em 1o. lugar.

Ao entrar na etapa de negociação o sistema não deverá aplicar a regra da lei 123/06 de imediato, primeiro irá verificar se há empate no melhor lance. Caso ocorra o empate no melhor lance, o pregoeiro (agente de contratação) deverá abrir o item/lote para os licitantes empatados ofertarem lances **sigilosos** (desempate pela “Disputa final”). O sistema deverá manter aberto o item/lote por 5 minutos, e após esse tempo o sistema deverá fechar o item/lote automaticamente e exibir os lances ofertados para assim poder definir o vencedor e a nova classificação.

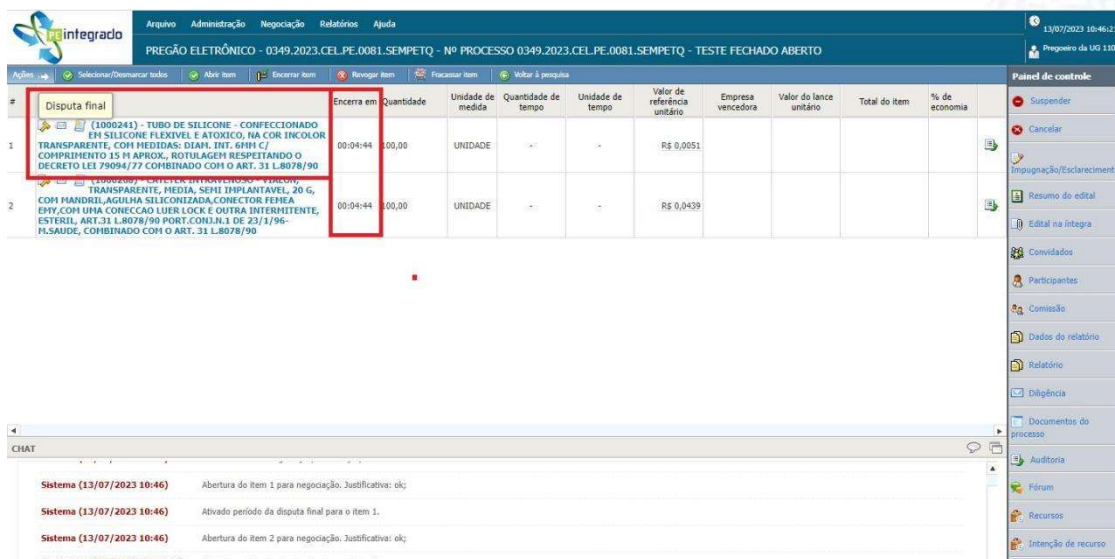

#	Descrição	Quantidade	Unidade de medida	Quantidade de tempo	Unidade de tempo	Valor de referência unitário	Empresa vencedora	Valor do lance unitário	Total do item	% de economia
1	(1000241) - TUBO DE SILICONE - CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXÍVEL E ATÓXICO, NA COR INCOLOR TRANSPARENTES, COM MEDIDAS: DIAM. INT. 6MM C/ COMPRIMENTO 15 M APROX., ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90	100,00	UNIDADE	00:04:44	-	R\$ 0,0051				
2	(1000242) - CATETER DE INTENSIFICADOR - VIDRO, TRANSPARENTE, MEDIDA, SEMI IMPLANTÁVEL, 20 G, COM MANDRIL, AGULHA SILICONIZADA, CONECTOR FEHEA DRY, COM UMA CONECCAO LUER LOCK E OUTRA INTERMITENTE, ESTERIL, ART.31 L.8078/90 PORT. CONJ. L.1 DE 23/1/96- H.SAÚDE, COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90	100,00	UNIDADE	00:04:44	-	R\$ 0,0439				

FIGURA 17: Visão pregoeiro (agente de contratação) após abertura item/lote para disputa final para o desempate

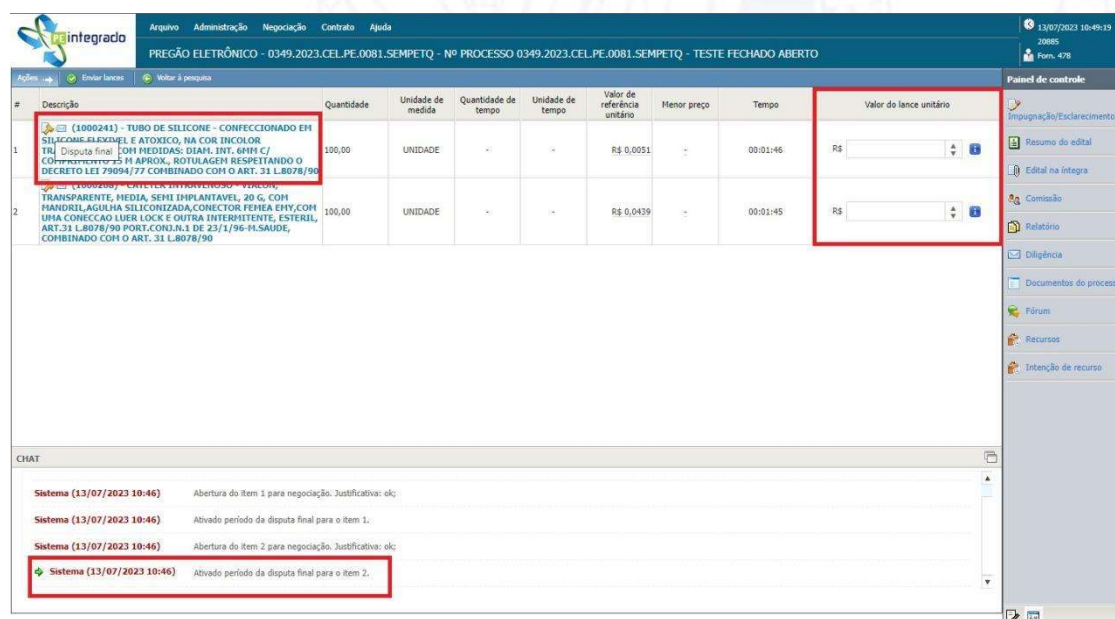


#	Descrição	Quantidade	Unidade de medida	Quantidade de tempo	Unidade de tempo	Valor de referência unitário	Menor preço	Tempo	Valor do lance unitário
1	(1000241) - TUBO DE SILICONE - CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXÍVEL E ATÓXICO, NA COR INCOLOR TRANSPARENTES, COM MEDIDAS: DIAM. INT. 6MM C/ COMPRIMENTO 15 M APROX., ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90	100,00	UNIDADE	00:01:46	-	R\$ 0,0051	-	00:01:46	R\$ [input field]
2	(1000242) - CATETER DE INTENSIFICADOR - VIDRO, TRANSPARENTE, MEDIDA, SEMI IMPLANTÁVEL, 20 G, COM MANDRIL, AGULHA SILICONIZADA, CONECTOR FEHEA DRY, COM UMA CONECCAO LUER LOCK E OUTRA INTERMITENTE, ESTERIL, ART.31 L.8078/90 PORT. CONJ. L.1 DE 23/1/96- H.SAÚDE, COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90	100,00	UNIDADE	00:01:45	-	R\$ 0,0439	-	00:01:45	R\$ [input field]

FIGURA 18: Visão dos fornecedores após abertura item/lote para disputa final para o desempate

Se na “Disputa final” o empate for desfeito, o pregoeiro (agente de contratação) deverá abrir o item/lote para o sistema aplicar a regra da lei 123/06.

Caso o empate permaneça o sistema deverá habilitar o botão “Sorteio manual”. O pregoeiro (agente de contratação) irá identificar os itens empatados selecioná-los e deverá clicar em “Realizar sorteio”. O sistema realizará o sorteio e informará o vencedor no chat, na tela informativa da figura 20 e na auditoria.

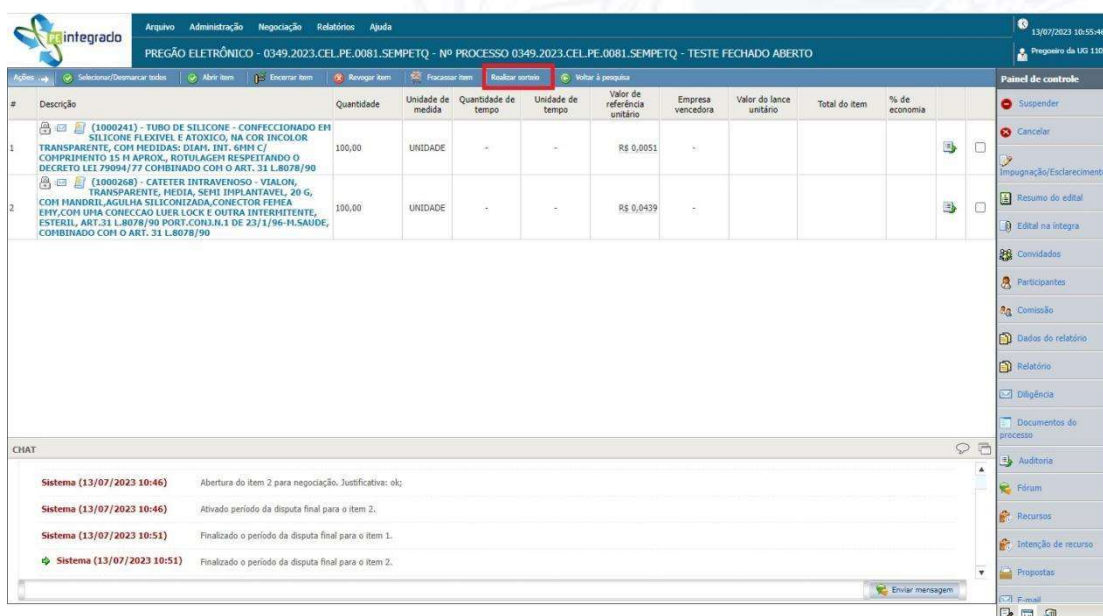

The screenshot shows the 'PE integrado' system interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Arquivo', 'Administração', 'Negociação', 'Relatórios', and 'Ajuda'. Below this, a header bar displays the process information: 'PREGÃO ELETRÔNICO - 0349.2023.CEL.PE.0081.SEMPETQ - Nº PROCESSO 0349.2023.CEL.PE.0081.SEMPETQ - TESTE FECHADO ABERTO'. The main menu bar contains several options, with 'Realizar sorteio' highlighted in red. Below the menu bar is a table with two items. Item 1 is 'TUBO DE SILICONE - CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXIVEL E ATÓXICO, NA COR INCOLOR TRANSPARENTE, COM MEDIDAS: DIAM. INT. 6MM C/ COMPRIMENTO 15 H APROX., RÓTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEG. 79094/77 COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90'. Item 2 is 'CATETER INTRAVENOSO - VIALON, TRANSPARENTE, HEDIA, SEMI IMPLANTAVEL, 20 G, COM HANDBULB, AGULHA SILICONEZADA, CONECTOR FEVEA EHY, COM UPA CONECAO LUER LOCK E OUTRA INTERMITENTE, ESTERIL, ART.31 L.8078/90 PORT.003.N.1 DE 23/1/96-H.SAUDE, COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90'. The right sidebar contains a 'Painel de controle' with various icons and links. At the bottom, there is a 'CHAT' section with messages from the system.

#	Descrição	Quantidade	Unidade de medida	Quantidade de tempo	Unidade de tempo	Valor de referência unitário	Empresa vencedora	Valor do lance unitário	Total do item	% de economia
1	(1000241) - TUBO DE SILICONE - CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXIVEL E ATÓXICO, NA COR INCOLOR TRANSPARENTE, COM MEDIDAS: DIAM. INT. 6MM C/ COMPRIMENTO 15 H APROX., RÓTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEG. 79094/77 COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90	100,00	UNIDADE	-	-	R\$ 0,0051	-	-	-	-
2	(1000248) - CATETER INTRAVENOSO - VIALON, TRANSPARENTE, HEDIA, SEMI IMPLANTAVEL, 20 G, COM HANDBULB, AGULHA SILICONEZADA, CONECTOR FEVEA EHY, COM UPA CONECAO LUER LOCK E OUTRA INTERMITENTE, ESTERIL, ART.31 L.8078/90 PORT.003.N.1 DE 23/1/96-H.SAUDE, COMBINADO COM O ART. 31 L.8078/90	100,00	UNIDADE	-	-	R\$ 0,0439	-	-	-	-

CHAT


Sistema (13/07/2023 10:46) Abertura do item 2 para negociação. Justificativa: ok;

Sistema (13/07/2023 10:46) Ativado período da disputa final para o item 2.

Sistema (13/07/2023 10:51) Finalizado o período da disputa final para o item 1.

Sistema (13/07/2023 10:51) Finalizado o período da disputa final para o item 2.

FIGURA 19: Visão do pregoeiro: botão “Realizar sorteio”

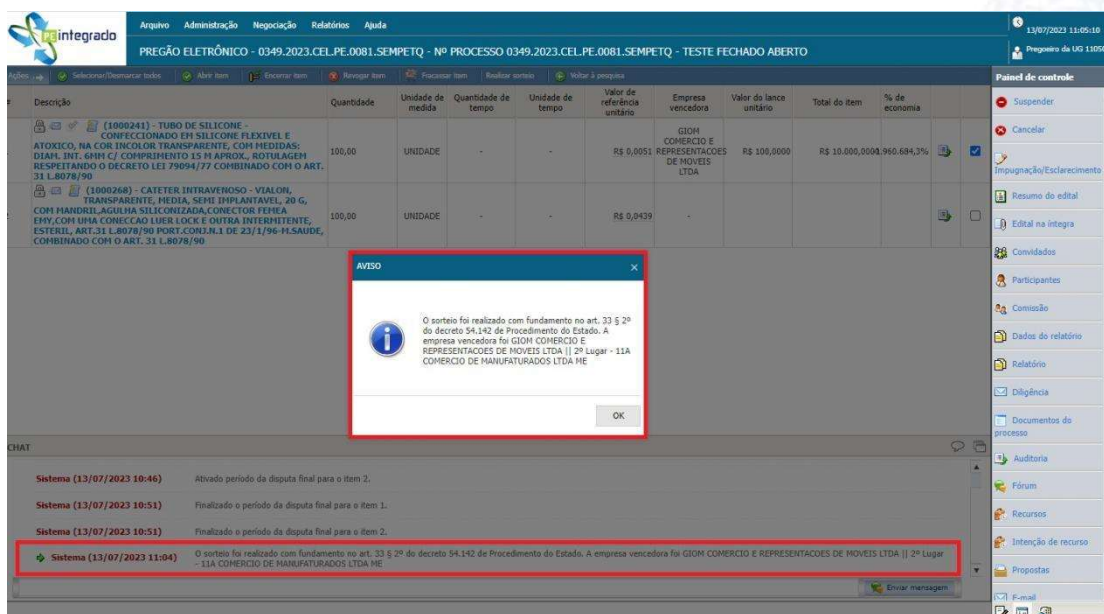

AVISO

O sorteio foi realizado com fundamento no art. 33 § 2º do decreto 54.142 de Procedimento do Estado. A empresa vencedora foi GOM COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA || 2º Lugar - 11A COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA ME

OK

CHAT

Sistema (13/07/2023 10:46) Ativado período da disputa final para o item 2.

Sistema (13/07/2023 10:51) Finalizado o período da disputa final para o item 1.

Sistema (13/07/2023 10:51) Finalizado o período da disputa final para o item 2.

Sistema (13/07/2023 11:04) O sorteio foi realizado com fundamento no art. 33 § 2º do decreto 54.142 de Procedimento do Estado. A empresa vencedora foi GOM COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA || 2º Lugar - 11A COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA ME

FIGURA 20: Visão do pregoeiro: mensagem informativa de sorteio realizado, indicando a classificação dos fornecedores

Após realizar o sorteio, quando já não há mais possibilidades de lances empatados, o pregoeiro (agente de contratação) deverá abrir o item/lote para o sistema aplicar a regra da lei 123/06.

Em caso de o 1º e o 2º colocados forem desclassificados, será convocado o fornecedor do melhor lance seguinte. Caso haja licitantes empatados com o novo melhor lance, o sistema deverá aplicar as regras de “Disputa final” e “Sorteio manual” (se necessário) novamente e em seguida o pregoeiro deverá abrir o item/lote para aplicar a regra da lei 123/06.

3) Novos prazos de Recurso na NLL 14.133/2021

Na lei 8.666/95 e 10.520 os prazos recursais são de 3 dias corridos para as razões recursais e de 3 dias corridos para as contrarrazões. Para atender à nova lei de licitação 14.133/21 os prazos de razões recursais passa a ser o padrão de **3 dias úteis** e os prazos para contrarrazões para padrão **3 dias úteis**.